
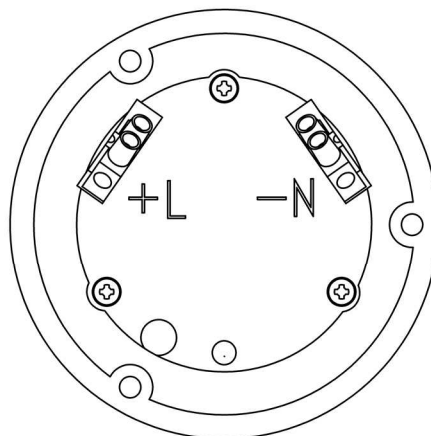
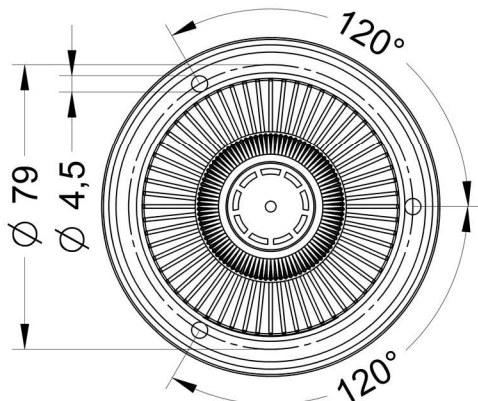
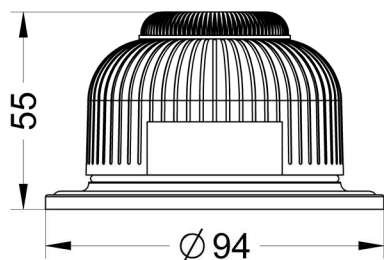


- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG -
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

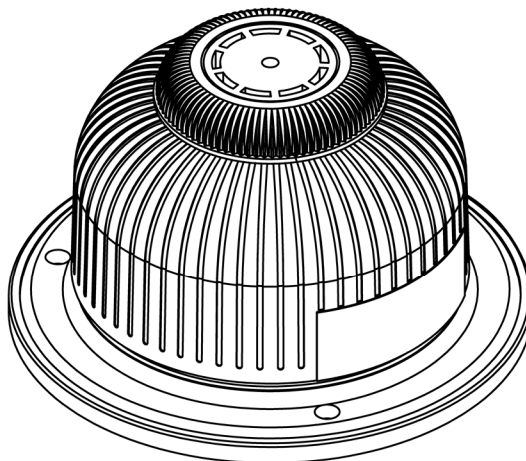

V	12	24	48	-	-
V				110	240
mA	35	30	15	35	65
dB(A) 1m	88	88	90	88	88
Hz	2900 ± 100				

FUSIBILE DI PROTEZIONE

FUSE WIRE PROTECTION

FUSIBLE DE PROTECTION

SCHUTZSICHERUNG

FUSIBLE DE PROTECCIÓN

Sulla linea di alimentazione usare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione.

On the power supply line use appropriate time-lag fuses according to the voltage.

Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension.

Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind.

En la línea de alimentación emplear fusibles lentos adecuados según el voltaje.

NON SMALTIRE COME RIFUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN
NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO

- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL -
- L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - DIE INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN -
- LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -







SIRENA

MAXI BIP LD 85 R

IP43



- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG -
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

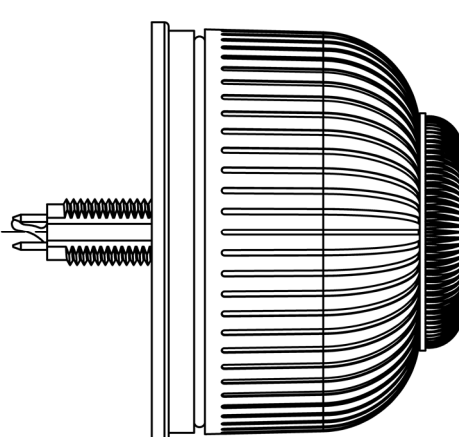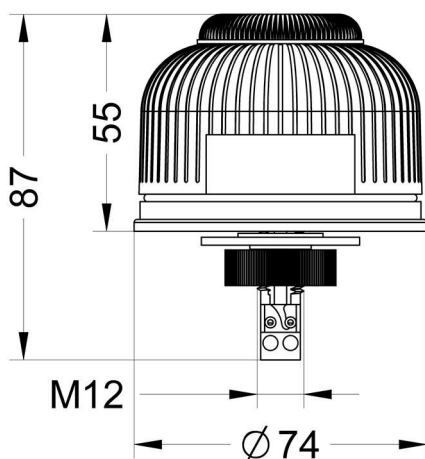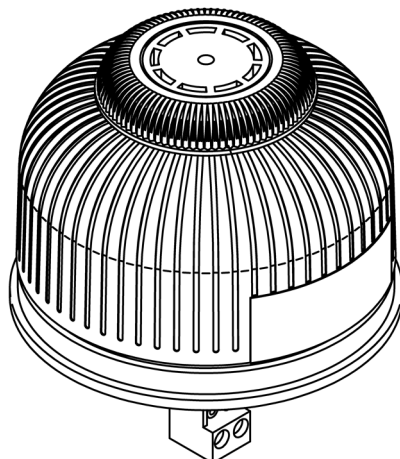

V	12	24	48	—	—
V				110	240
mA	35	30	15	35	65
dB(A) 1m	88	88	90	88	88
Hz	2900 ± 100				

FUSIBILE DI PROTEZIONE

FUSE WIRE PROTECTION

FUSIBLE DE PROTECTION

SCHUTZSICHERUNG

FUSIBLE DE PROTECCIÓN

Sulla linea di alimentazione usare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione.

On the power supply line use appropriate time-lag fuses according to the voltage.

Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension.

Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind.

En la línea de alimentación emplear fusibles lentos adecuados según el voltaje.

NON SMALTIRE COME RIFUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN
NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO

- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL -
- L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - DIE INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN -
- LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -



Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it